


Nefit EnviLine warmtepompen

Belangrijkste instellingen bediening Nefit EnviLine II All-electric	
Taal	
Datum	
Tijd	
Landinformatie	
Buffervat	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Configuratie starten	
Extra warmtebedr. Kiezen	<input type="checkbox"/> Niet geïnstalleerd <input checked="" type="checkbox"/> Elektrische bijverwarming serieel
Aansl. Bijverwarming met meng.	<input type="checkbox"/> Aan/uit <input checked="" type="checkbox"/> 0-10V
CV-kring 1 geïnstalleerd	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Aan de warmteproducent <input type="checkbox"/> Op module
Voorrang CV-circuit 1	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
CV-systeem CV-kring 1	<input type="checkbox"/> Radiatoren <input type="checkbox"/> Convectoren <input checked="" type="checkbox"/> Vloerverwarming
Regeltype CV-kring 1	<input type="checkbox"/> Buitentemperatuur geregeld <input checked="" type="checkbox"/> Buitentemperatuur met voetpunt
Bediening CV kring 1	<input type="checkbox"/> HMC 300 <input type="checkbox"/> RC 100 <input checked="" type="checkbox"/> RC100 H
	Als er koeling gebruikt gaat worden
Warmwatersysteem	<input type="checkbox"/> Uit <input checked="" type="checkbox"/> Aan
	All-electric aan
Circ. Pomp geïnstalleerd	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Dit is een tapwatercirculatiepomp
Elektr. Anode in boiler	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja
Configuratie bevestigen	
MONOBLOCK/SPLIT INSTELLING BINNENDEEL	
P=1 A=0 Monoblock / SPLIT	E 5-9 kW E
P=B A=0 Monoblock / SPLIT	E 13-17 Kw E
P=3 A=0 Monoblock / SPLIT	B 5-9 Kw B
P=C A=0 Monoblock / SPLIT	B 13-17 Kw B

Bosch Thermotechniek BV. Versie 4.0 27-09-2017




Nefit EnviLine warmtepompen

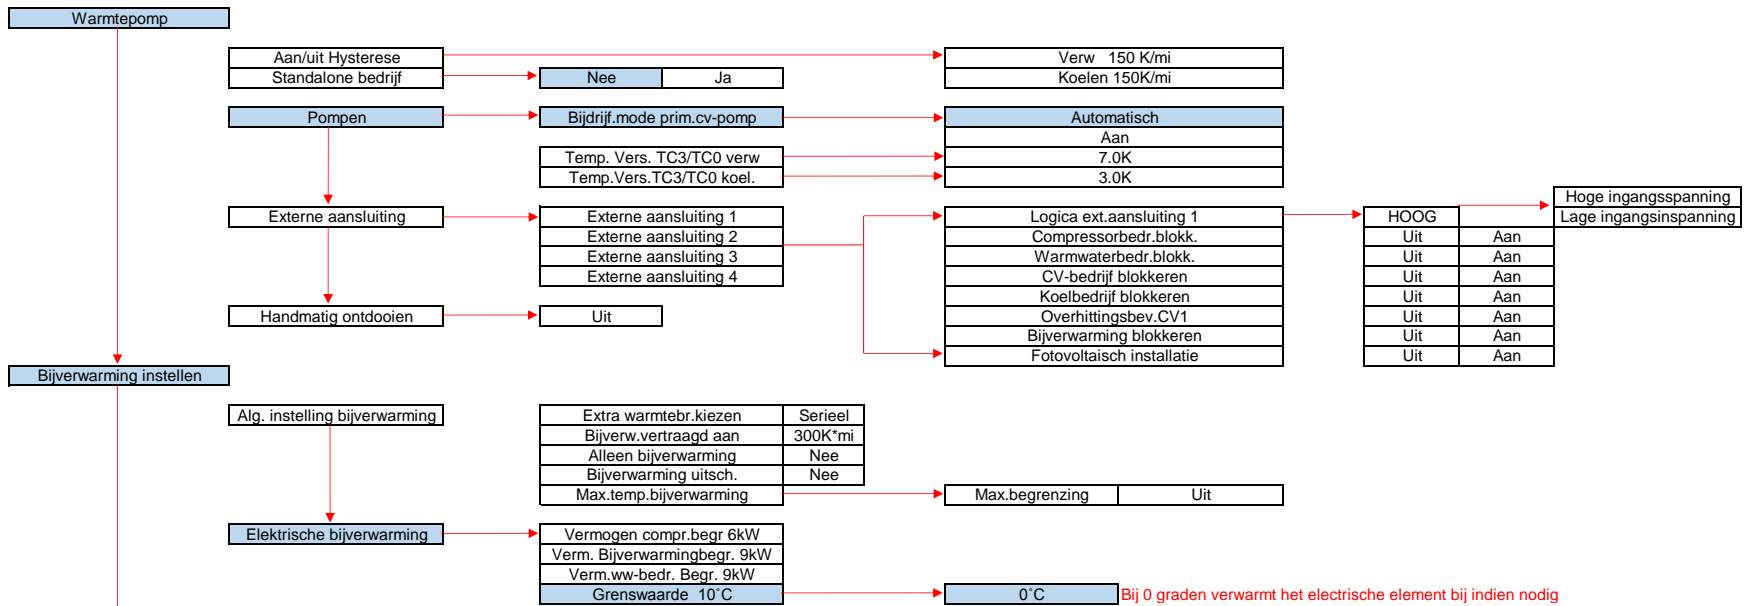


Vervolg op volgende pagina

Nefit EnviLine warmtepompen

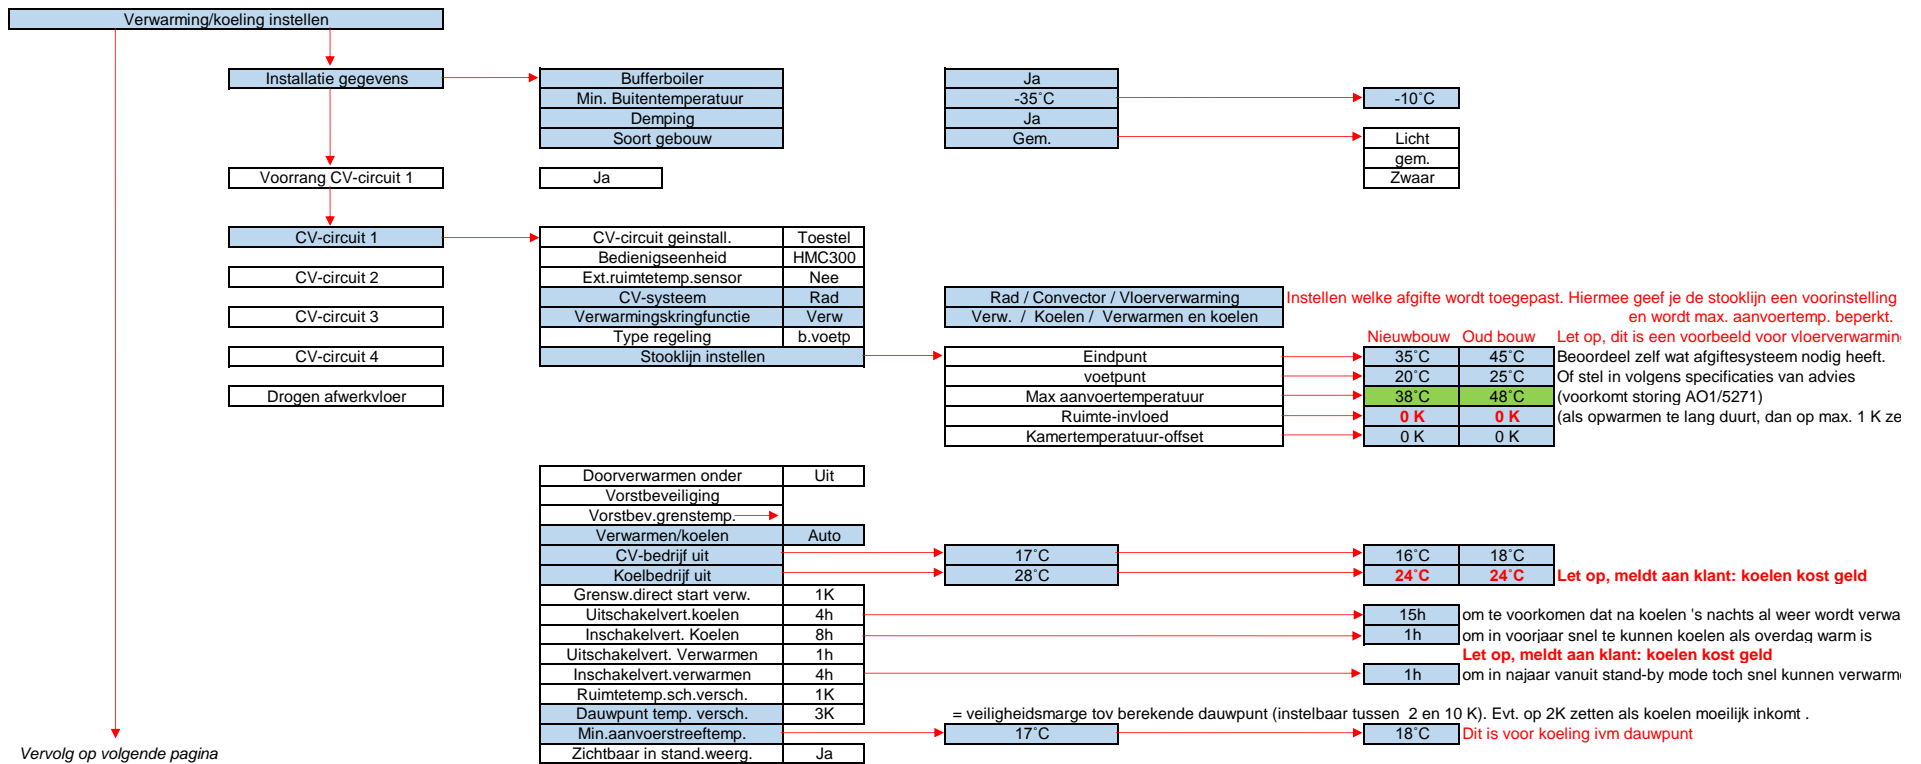


Vervolg op volgende pagina


Nefit EnviLine warmtepompen

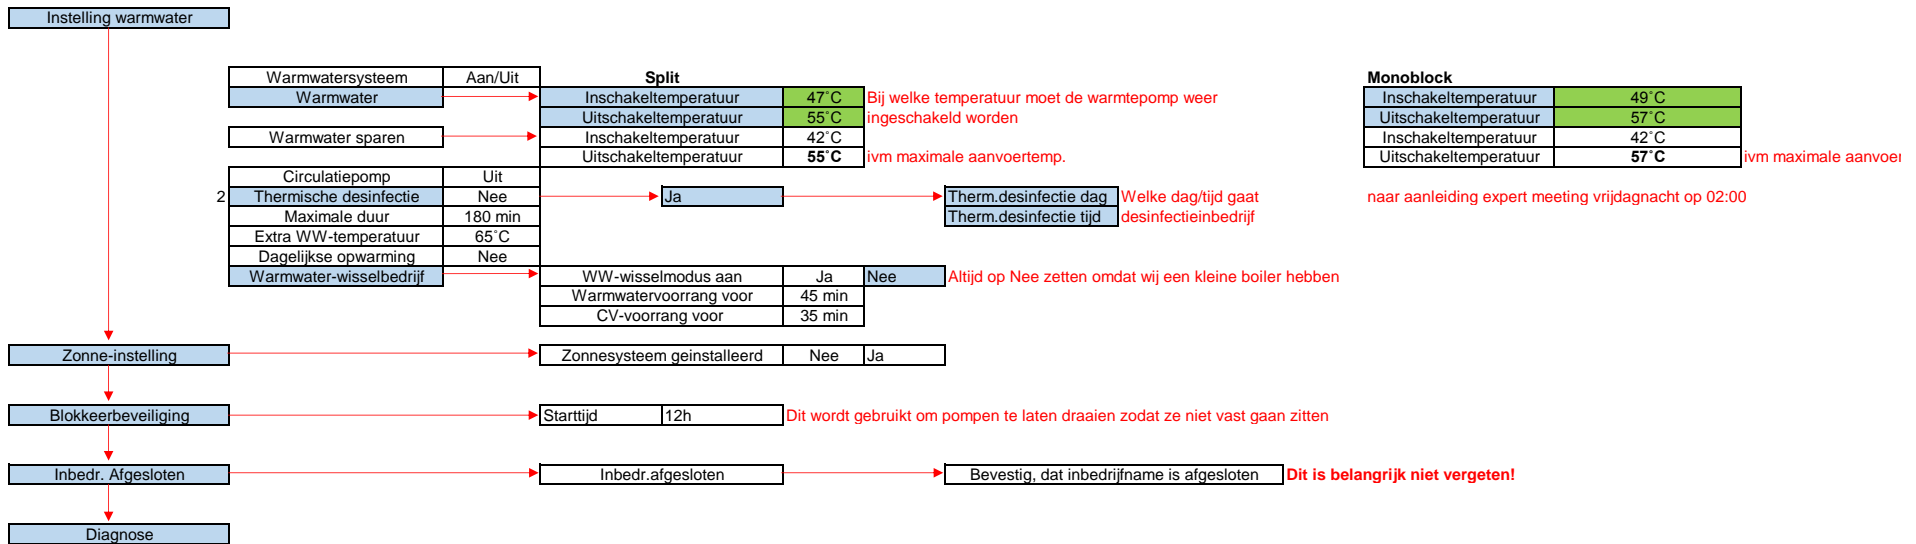


Nefit EnviLine warmtepompen

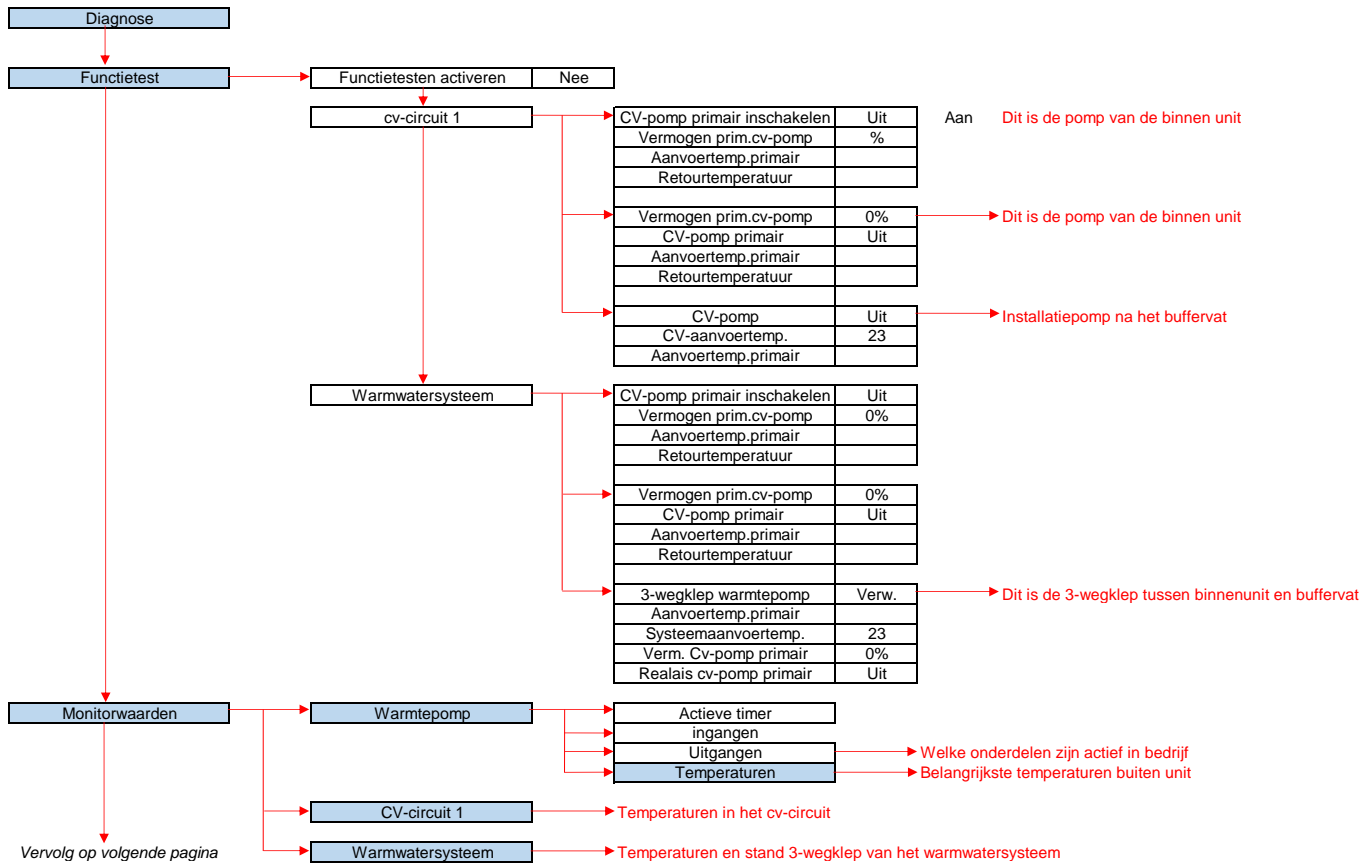

Nefit EnviLine warmtepompen

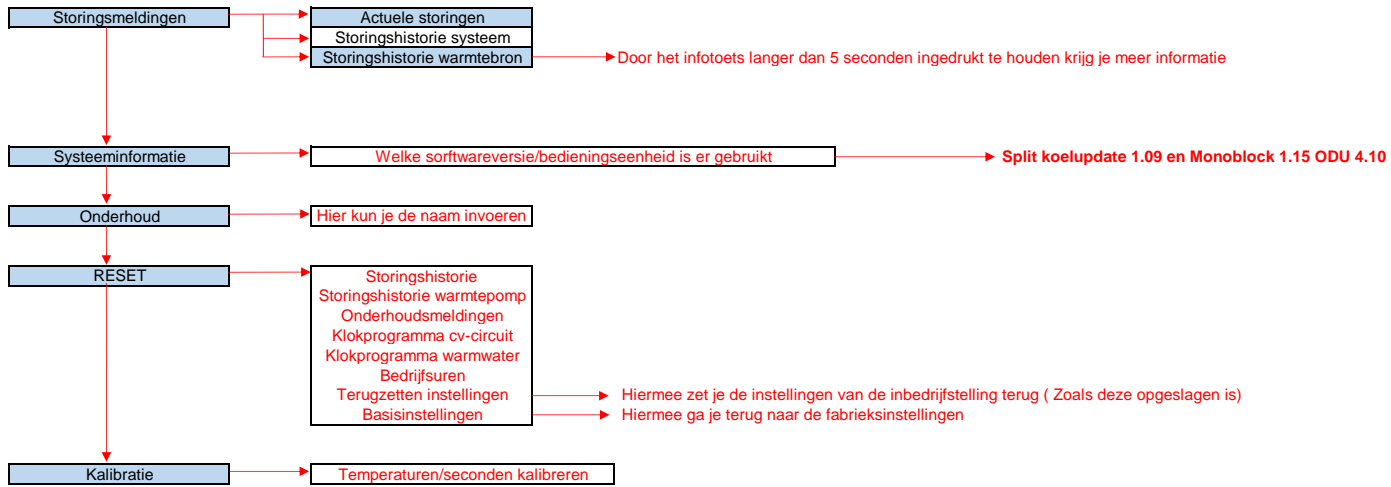

Nefit EnviLine warmtepompen

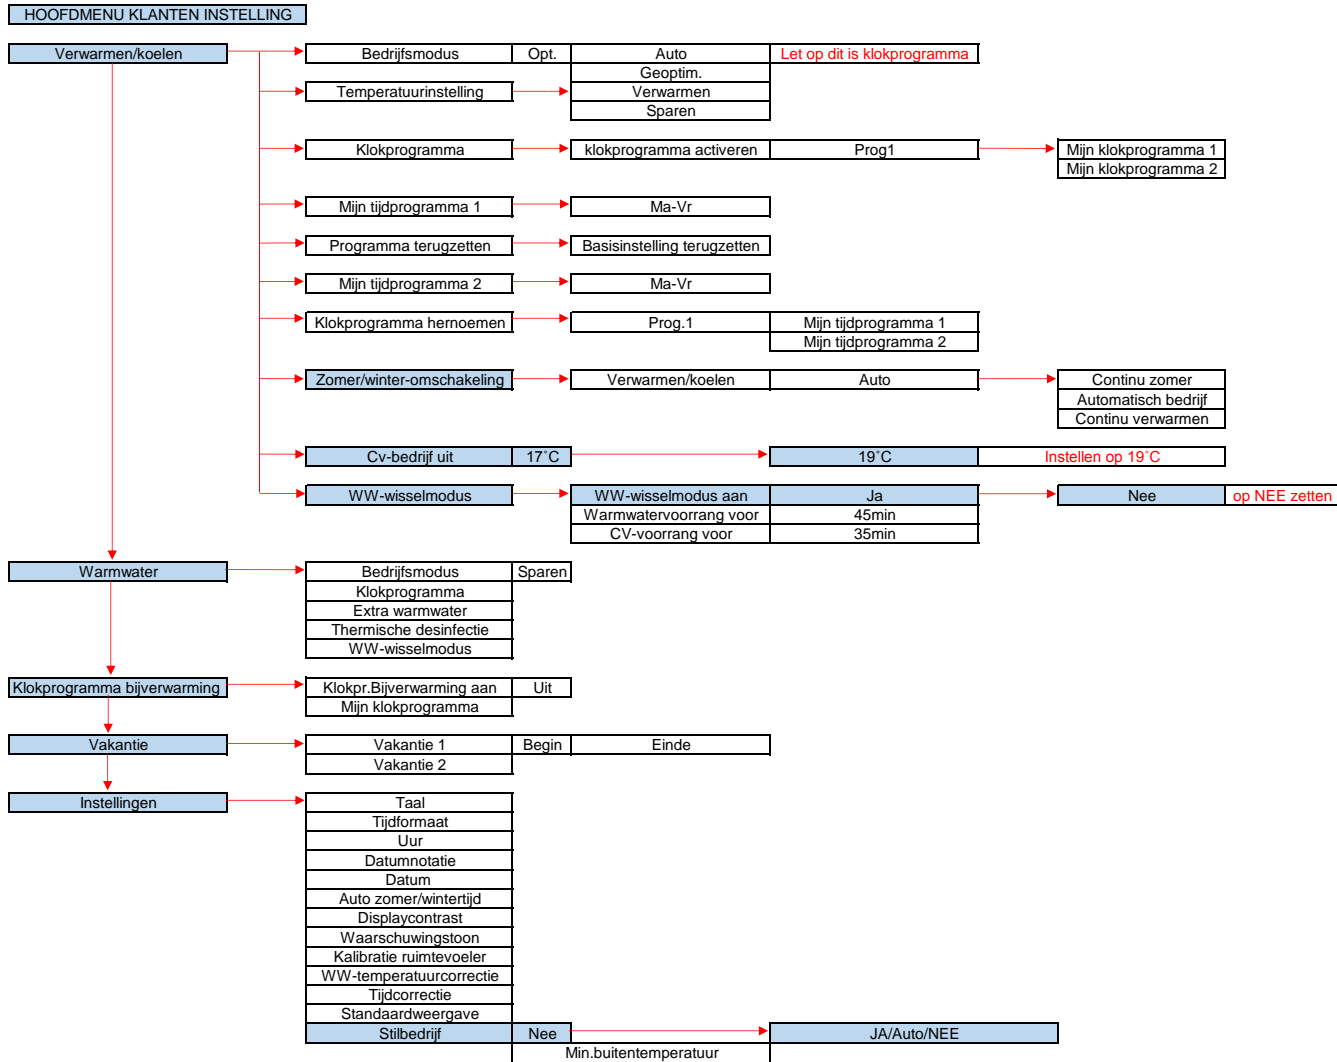


Bosch Thermotechniek BV. Versie 4.0 27-09-2017



Een merk van
BOSCH

Nefit EnviLine warmtepompen

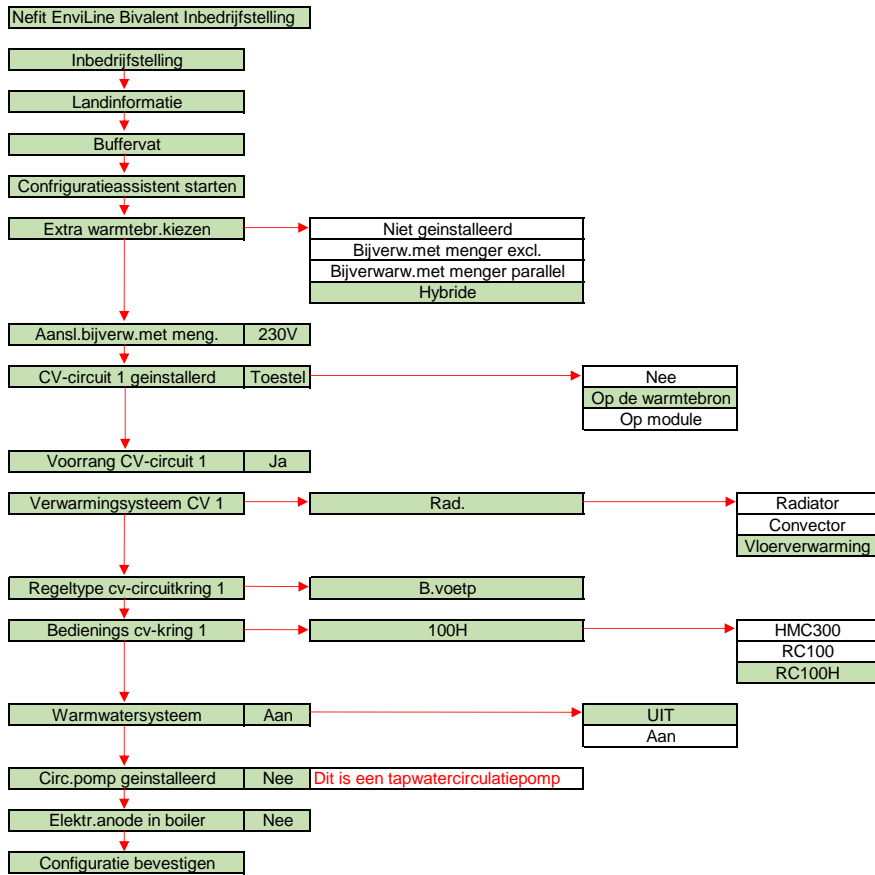

Bosch Thermotechniek BV. Versie 4.0 27-09-2017




Een merk van
 BOSCH


Nefit EnviLine warmtepompen

BIVALENT SERVICEMENU


Warmtepomp

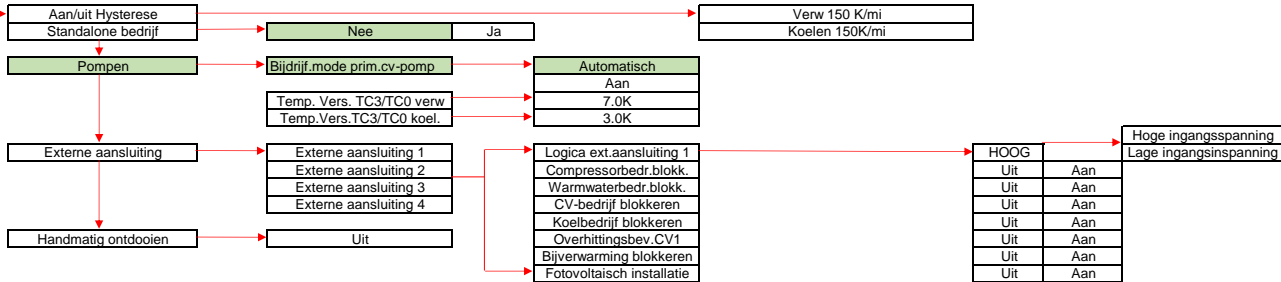

Bijverwarming instellen

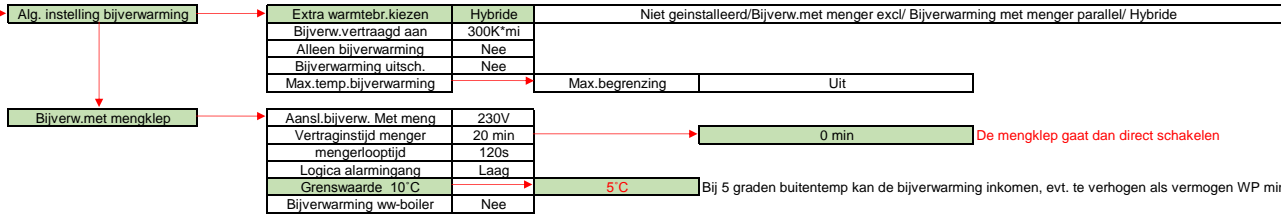

Verwarming/koeling instellen

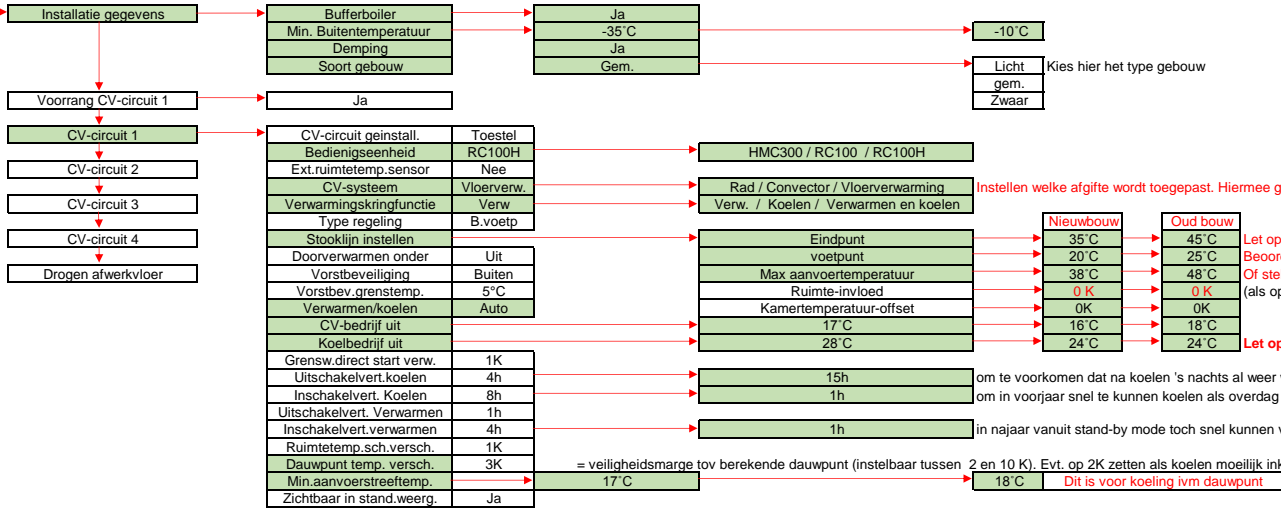


Vervolg op volgende pagina

Bosch Thermotechniek BV. Versie 4.0 27-09-2017




Een merk van **BOSCH**


Nefit EnviLine warmtepompen

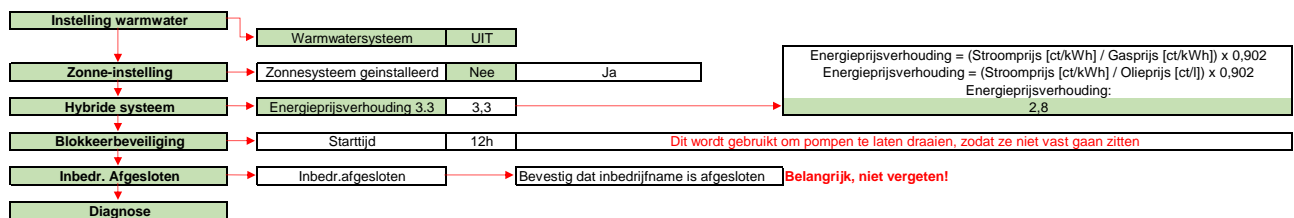


Nefit EnviLine warmtepompen

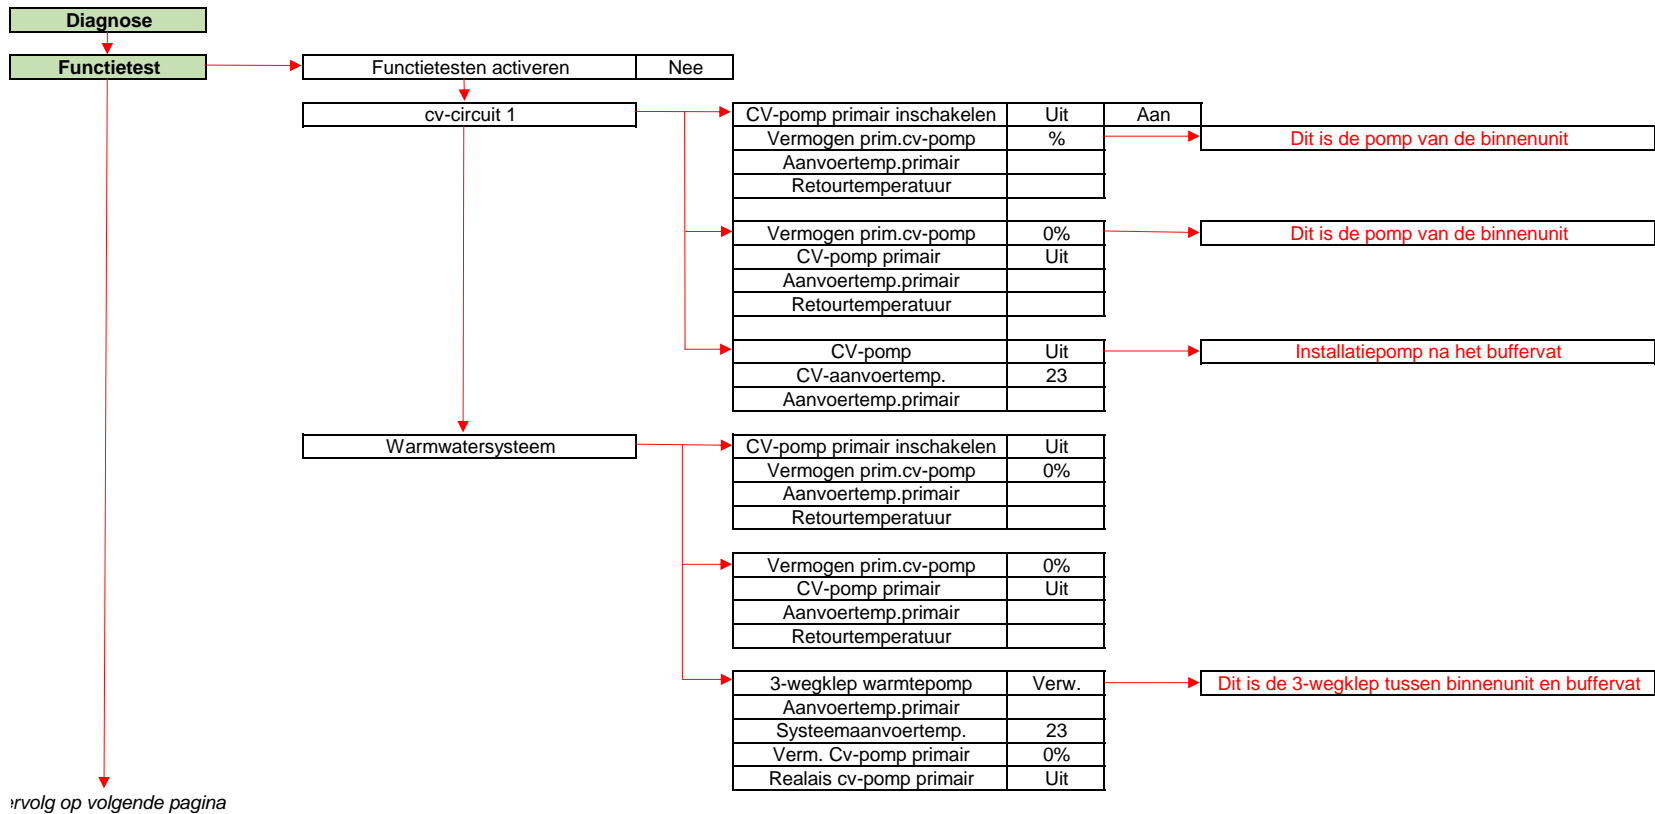

Nefit EnviLine warmtepompen

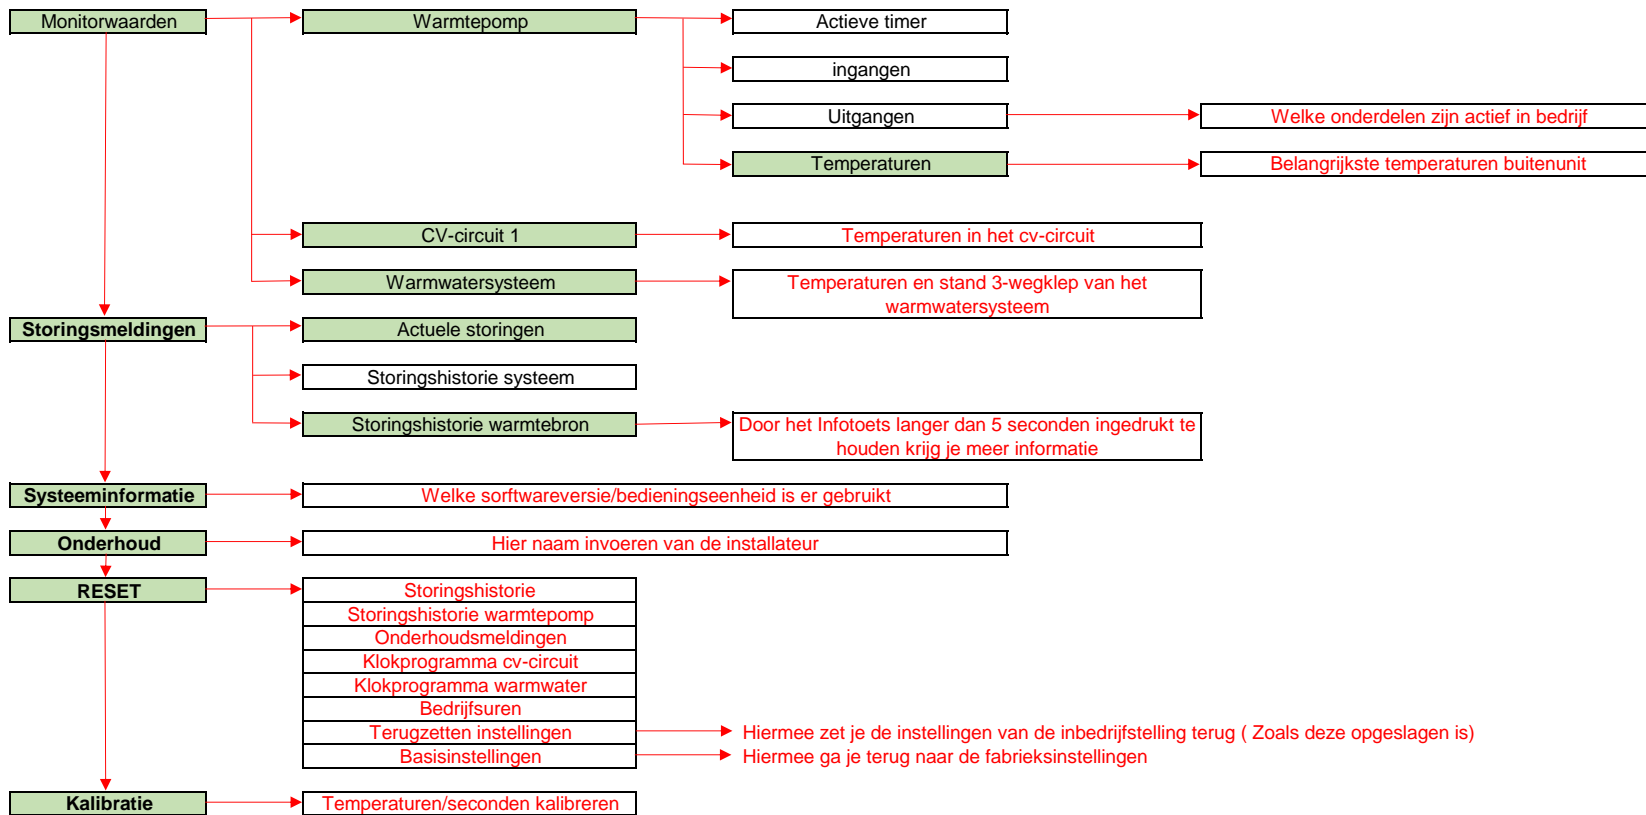

Nefit EnviLine warmtepompen: bedrijfsomschakelschema

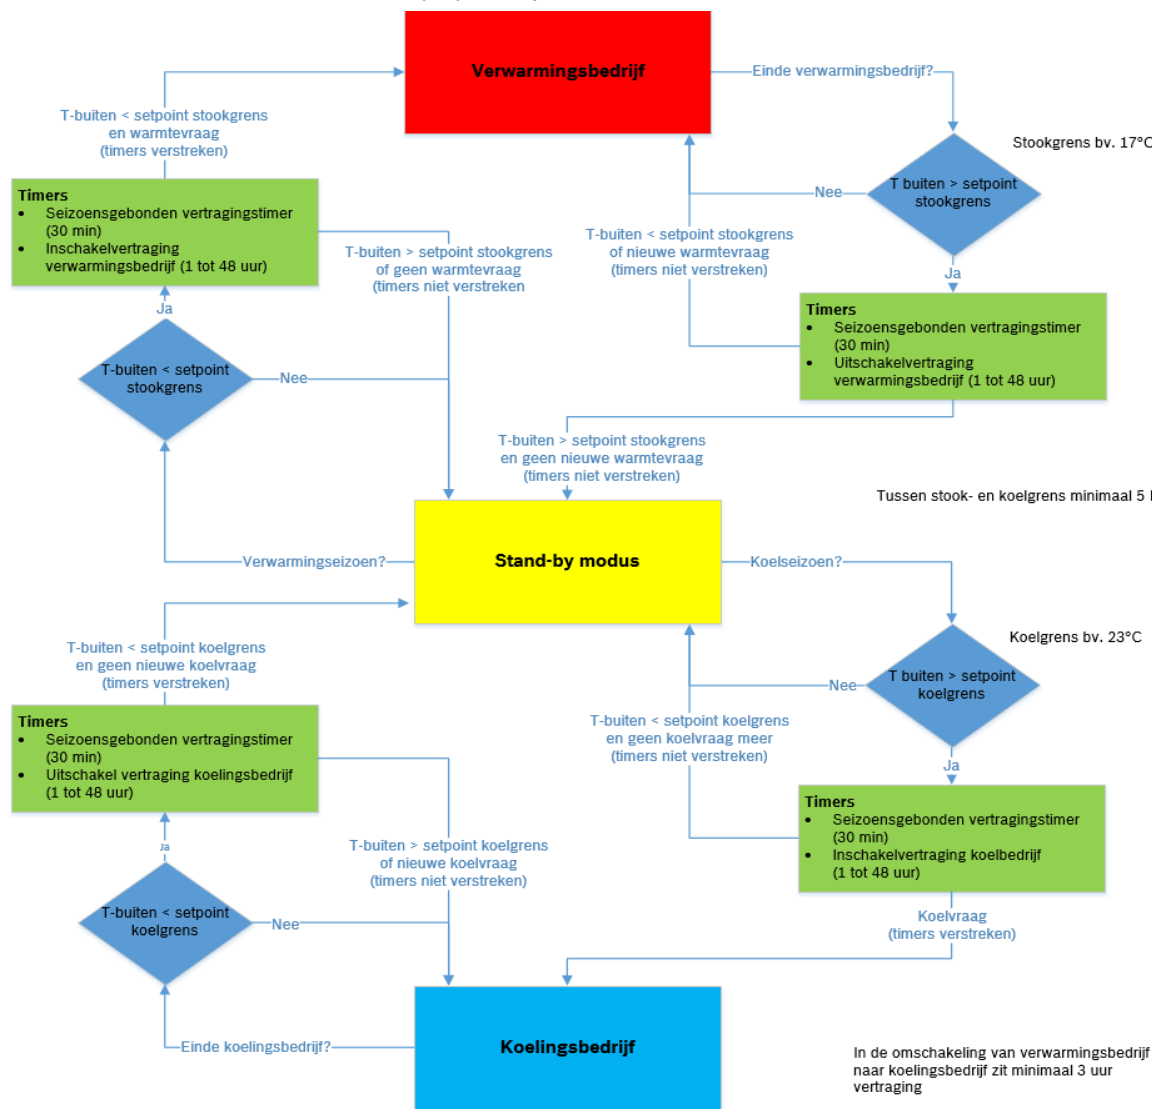

Om van verwarmingsbedrijf naar koelingsbedrijf te kunnen omschakelen zit minimaal 3 uur vertraging.